

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** WPLYNEŁO  
**ul. Gen. Jerzego Ziętka 60**  
**41-940 Piekary Śląskie**

11.01.2021

**Dotyczy:** warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej dla nieruchomości przy  
ul. K. I. Gałczyńskiego 2 dz. nr 1115/360 w Piekarach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j.w. MPWiK w Piekarach Śląskich  
Sp. z o.o. informuje:

1. Na planie w rejonie przedmiotowej nieruchomości naniesiono orientacyjny przebieg sieci wod. - kan. eksploatowanych przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
2. Dla ustalenia przebiegu ww. sieci należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa.
3. Szczegółowy przebieg przyłączy wod.kan. do budynków należy ustalić z ich właścicielami lub zarządcami.
4. Do budynku przy ul. K. I. Gałczyńskiego 2 istnieje przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wody wraz z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym na sąsiedniej działce.
5. W związku z Państwa prośbą poniżej podajemy warunki techniczne wykonania nowego przyłącza wody bezpośrednio do nieruchomości:
  - w celu doprowadzenia wody do w/w nieruchomości należy zaprojektować przyłącze wody z rur TS SDR 11 o średnicy zapewniającej konieczne zapotrzebowanie wody, od wodociągu Ø100 PE przebiegającego w ul. K. I. Gałczyńskiego,
  - przyłącze na całej długości zaprojektować należy prostopadle do wodociągu ulicznego, bez zbędnych załamań,
  - na włączeniu przedmiotowego przyłącza do wodociągu należy umieścić zasuwę odcinającą typu ISO, w przypadku występowania szkód górniczych należy zastosować zasuwę kołnierзовą,
  - zestaw wodomierzowy należy zabudować zaraz za frontową ścianą budynku w miejscu suchym i łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed działaniem niskich temperatur,
  - w przypadku, gdy w budynku nie ma miejsca na zabudowę zestawu wodomierzowego w sposób wyżej opisany lub w przypadku, gdy przyłącze będzie dłuższe niż 20m należy umieścić go w studni wodomierzowej zlokalizowanej zaraz za granicą działki o średnicy Ø1000mm. W przypadku braku miejsca na lokalizację studni Ø1000mm należy zaprojektować studnię tworzywową o średnicy Ø600mm.
  - zestaw wodomierzowy zawierać będzie kolejno: zawór odcinający kulowy, wodomierz, drugi zawór kulowy, zawór antyskażeniowy typu EA – armaturę należy dobrać uwzględniając zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowej nieruchomości.
6. Tutejsze Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na rozpoczęcie budowy przyłącza pod warunkiem pozytywnego uzgodnienia dokumentacji technicznej w MPWiK w Piekarach Śląskich w 3egz., z której dwa pozostaną w tut. Przedsiębiorstwie. Dokumentacja techniczna powinna zawierać plan sytuacyjny z naniesionym projektowanym przyłączem (przygotowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uzgodnieniami gestorów sieci przebiegających w rejonie projektowanego przyłącza) wraz z opisem, profilami przyłącza oraz innymi koniecznymi rysunkami.

7. Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację wybudowanego przyłącza:

- mapa powykonawcza,
- plik .gml.,

którą należy niezwłocznie po wybudowaniu przyłącza przekazać za pismem do tut. Przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacja powinna być zgłoszona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

8. Ponadto informujemy, że dla działek nie będących własnością Inwestora należy bezwzględnie uzyskać zgody ich właścicieli na wejście w teren oraz budowę przyłącza. Wszelkie ewentualne roszczenia w tym zakresie obciążają Inwestora.

załącznik:

1 x plan sytuacyjny

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY  
*[Signature]*  
mgr inż. Izabela Małota

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x a/a

P. Imięło

J.R.




system informacji przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

Wydruk sporządzo:

e6ac9d06-a47a-4

Temat: SIP Piekary Śląskie

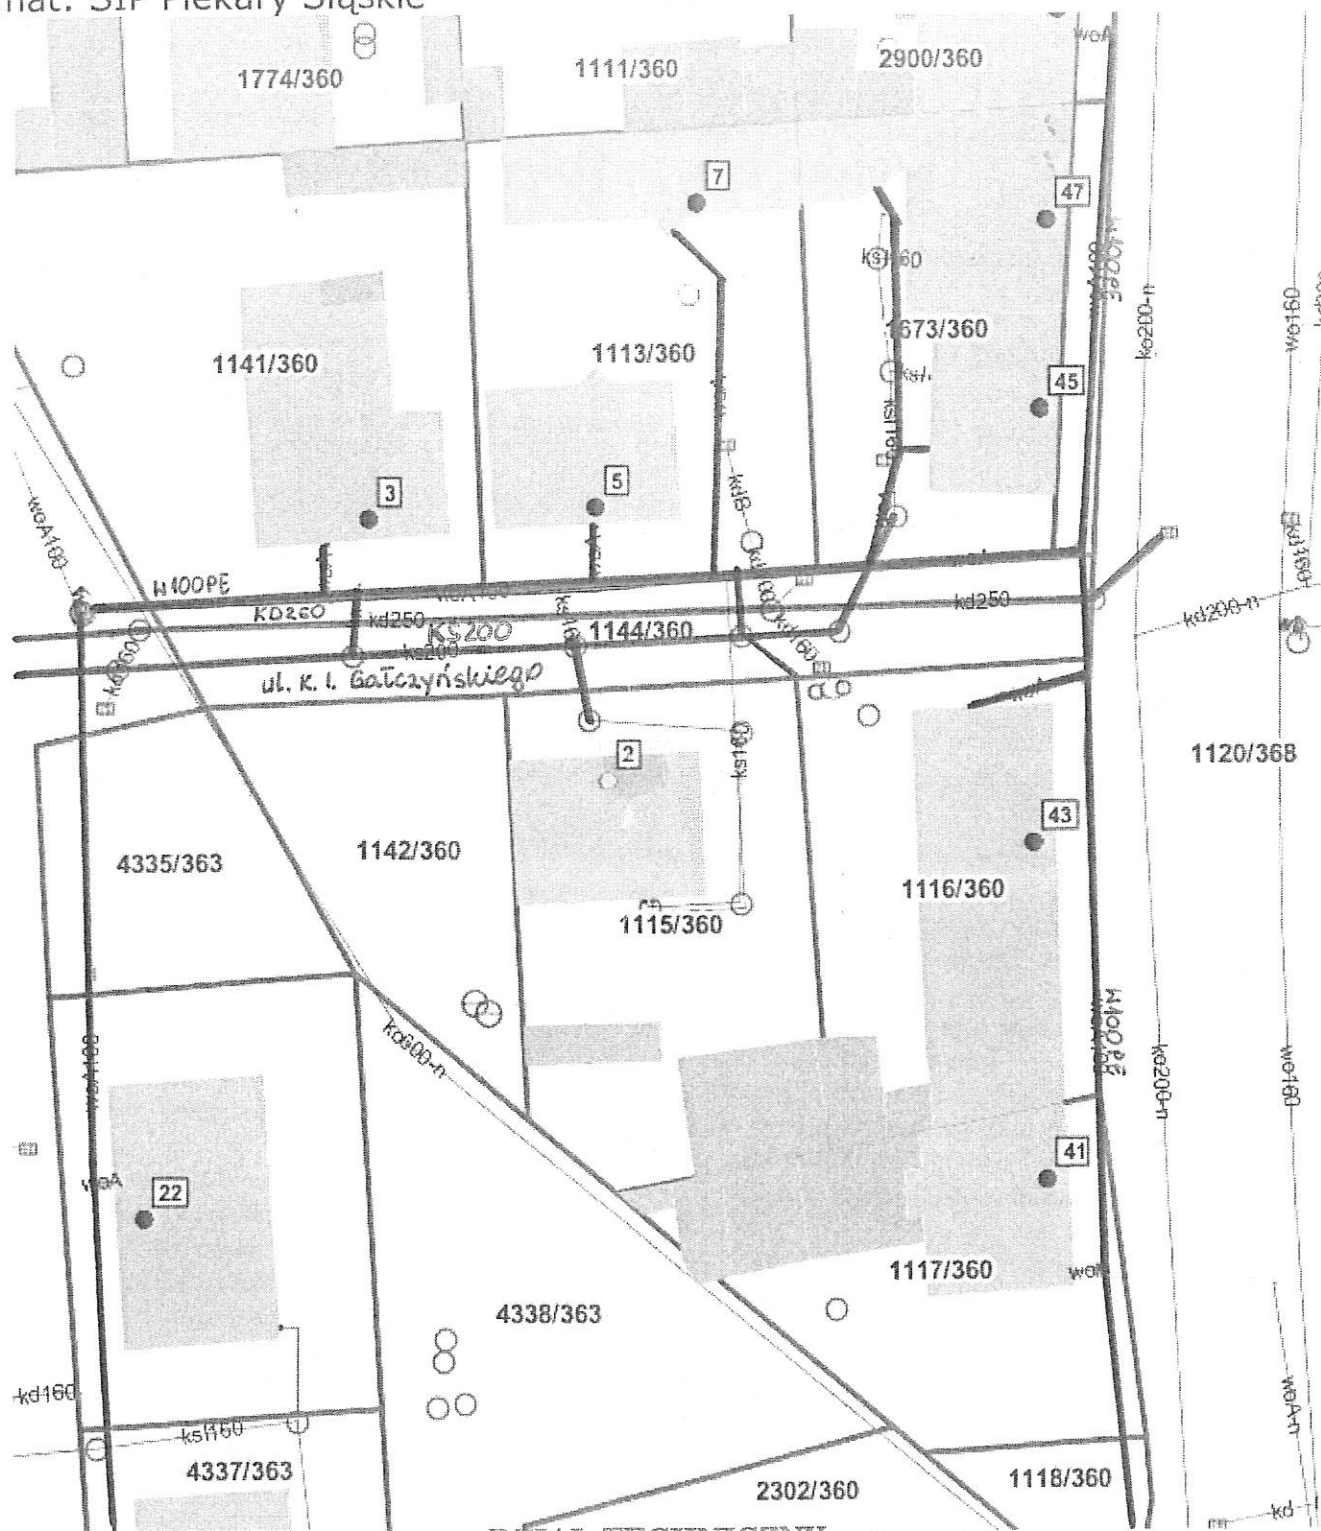

**DZIAŁ TECHNICZNY**

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.  
ul. Roździeńskiego 38  
Piekary Śląskie 41-946

*Legenda:*

— sieć wodociągowa  
— sieć kanalizacji sanitarnej

Szczegóły wybranych obiektów:

Wybrane obiekty z warstwy: Punkty adresowe

Lp.	DO	ET	IS	KO	KR	MS	NP	OB	PC	RD	RD	UL	XE	YE	XB	XH	XL	XC	XC	XC	XC	XI	XM	XR	XS

Lp.	DO	ET	IS	KO	KR	MS	NP	OB	PC	RD	RD	UL	XE	YE	XB	XH	XL	XC	XC	XC	XC	XI	XM	XR	XS
1		2	6910	41-9		PIEK ŚLĄS	2	0		adre	1	ul. Kons Ildefi Galc	6565	5575	50.3	0	18.9	1774	Adre	GEP	2016 12:4	6910	2016 12:4		1

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.